




CCA-004


La CCA-004 es una central de control de accesos RFID que gestiona los accesos a puertas de locales o edificios. La tecnología "sin contacto" de los lectores de proximidad y de las llaves electrónicas utilizadas se conoce como MIFARE® tipo A.

The CCA-004 is an RFID access control central unit for managing door entry to business premises and other buildings. The technology "without contact" of the proximity readers and electronic keys which are used is known as MIFARE® type A.

La CCA-004 est une centrale de contrôle d'accès RFID qui gère les accès aux portes des locaux et des immeubles. La technologie "sans contact" des lecteurs de proximité et des clés électroniques utilisées est de type MIFARE® type A.

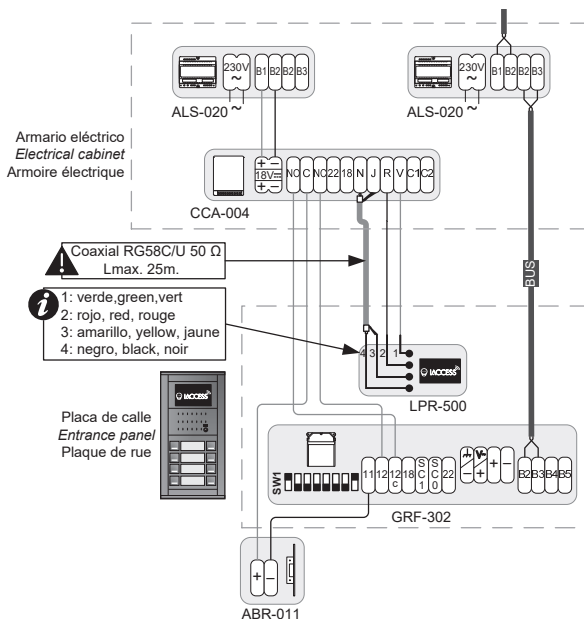

SISTEMA AUTÓNOMO - INDEPENDIENT SYSTEM - SYSTÈME INDÉPENDANT

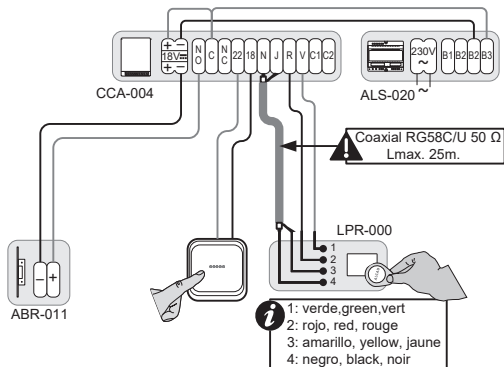

CONEXIONES - CONNECTIONS - CONNEXIONS

+/- : Conexión del alimentador.

Power supply connection.

Connexion de l'alimentation.

NO/C/NC : Conexión del abrepuertas.

Electric lock connection.

Connexion gâche électrique.

22/18 : Conexión del pulsador de salida.

Exit pushbutton connection.

Connexion du bouton-poussoir de sortie.

N/J : Conexión cable coaxial RG58C/U 50 Ohm. N = conductor interno, J = malla.

Coaxial cable connection RG58C/U 50 Ohm. N = internal conductor, J = mesh.

Connexion câble coaxial RG58C/U 50 Ohm. N = conducteur interne, J = tresse.

V/R : Conexión a lector de proximidad para leds de señalización. V = verde, R = rojo.

Proximity reader connection for signaling LEDs. V = green, R = red.

Connexion à lecteur de proximité pour leds de signalisation. V = vert, R = rouge.

C1/C2 : Puerto RS-485 de comunicación con placas de portero iBlack con teclado.

Door and videodoor iBlack keypad panels RS-485 communication port.

Port de communication RS-485 avec plaques de portier à défilement iBlack.

USB : Puerto de comunicación con PC para configuración de la central.

PC communication port for configuration of the central unit.

Port de communication avec PC pour configurer la centrale.

SW1 : Conmutador para poner la central en modo Test (vea el apartado "Instalación").

Test mode switch (see "Installation" section).

2 : Commutateur pour mettre la centrale en mode Test (voir la section "Installation").

MANTENIMIENTO. LED DE AUTODIAGNÓSTICO. (Sólo personal autorizado)

En caso de existir problemas con la central, desmonte la tapa y averigüe lo que ocurre mediante el led rojo situado en el centro del circuito impreso. La central efectúa un autodiagnóstico periódicamente e indica el resultado según uno de los siguientes estados:

- 1.- Led apagado. Avería (reemplace la central) o falta de alimentación (compruebe la tensión de alimentación).
- 2.- Encendido fijo. Error de funcionamiento. Reemplace la central.
- 3.- Parpadeo rápido. Modo de funcionamiento TEST. Durante 5 minutos puede activar el relé con llaves de residentes desprogramadas.
- 4.- Parpadeo lento. Modo de funcionamiento normal.

MAINTENANCE. AUTODIAGNOSIS LED. (Authorized personnel only)

In case of existing any problem with the central unit, dismount the cover and find out what's going on by looking at the red LED at the center of the printed circuit. The central unit periodically autodiagnosis itself and indicates the result according to one of the following states:

- 1.- *LED continuously off. Power failure (check the voltage) or damage (replace the central unit).*
- 2.- *LED continuously on. Operating error. Replace the central unit.*
- 3.- *LED blinking slowly. TEST operating mode. During 5 minutes you can activate de relay using deprogrammed resident keys.*
- 4.- *LED blinking quickly. Normal operating mode.*

MAINTENANCE. LED D'AUTODIAGNOSTIC. (Seulement personnel autorisé)

En cas d'exister des problèmes avec la centrale, démontez le couvercle et découvrez ce qui se passe avec la LED rouge située au centre du circuit imprimé. La centrale effectue un autodiagnostic périodiquement et montre le resultat par l'un des états suivants :

- 1.- LED éteinte. Manque de tension (Vérifiez l'alimentation) ou panne matériel (remplacez la centrale).
- 2.- LED allumée fixe. Erreur de fonctionnement. Remplacez la centrale.
- 3.- LED clignotement rapide. Mode de fonctionnement TEST. Pendant 5 minutes vous pouvez activer le relais avec des clés de residents déprogrammées.
- 4.- LED clignotement lent. Mode de fonctionnement normal.

INFORMATION OF CONFORMITY

Por la presente, ALCAD Electronics, S.L. declara que los productos con marcado CE incluidos en este documento disponen de una declaración UE de conformidad. La declaración UE de conformidad está disponible en www.alcad.net, buscando los productos con la casilla Buscador.

Hereby, ALCAD Electronics, S.L. declares that the products with CE marking included in this document have an EU declaration of conformity. The EU declaration of conformity is available on www.alcad.net, searching the products with the Search box.

Le soussigné, ALCAD Electronics, S.L., déclare que les produits avec marquage CE compris dans ce document ont une déclaration UE de conformité. La déclaration UE de conformité est disponible sur www.alcad.net, en recherchant les produits avec le champ de Recherche.



Irún (SPAIN), 30 May 2018



Xabier Isasa
General Manager

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable



ALCAD Electronics, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcadelectronics.com

FRANCE - Hendaye
Tel. + 34 - 943 63 96 60
CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. +420 546 427 059
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. +971 4 214 61 40
TURKEY - Istanbul
Tel. +90 212 295 97 00



ISO 9001

